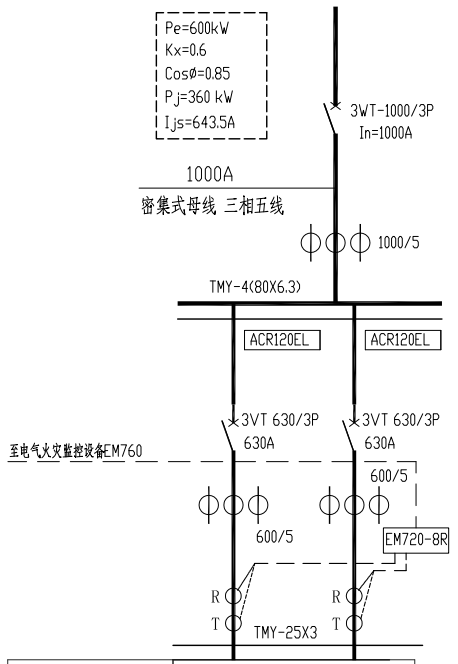

开关柜编号	XZAH1	
开关柜型号	TB	
回路编号	2AP	
安装容量 (kW)	305.3	
需要系数	0.85	
计算容量 (kW)	259.5	
功率因数 (cosø)	0.85	
计算电流 (A)	463.86	
电缆型号规格 mm^2 ZR-YJV-0.6/1KV	2(4*185+1*95) MR	
用 途	至二层总配电柜	备用
开关柜尺寸 WxDxH宽x深x高(mm)		

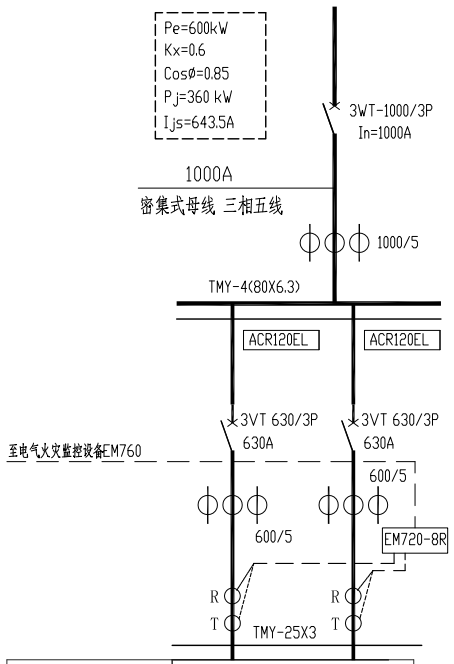

开关柜编号	XZAH2	
开关柜型号	TB	
回路编号	3AP	
安装容量 (kW)	260	
需要系数	0.85	
计算容量 (kW)	221	
功率因数 (cosø)	0.85	
计算电流 (A)	395.04	
电缆型号规格 mm^2 ZR-YJV-0.6/1KV	2(4*185+1*95) MR	
用 途	至三层总配电柜	备用
开关柜尺寸 WxDxH宽x深x高(mm)		

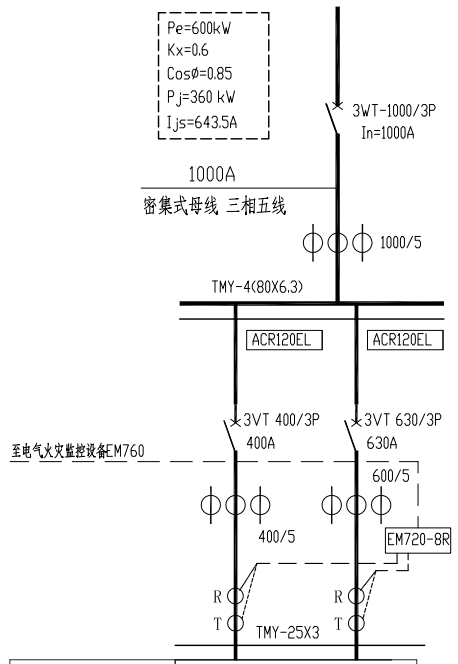

开关柜编号	XZAH3	
开关柜型号	TB	
回路编号	4AP	
安装容量 (kW)	187.6	
需要系数	0.85	
计算容量 (kW)	159.46	
功率因数 (cosø)	0.85	
计算电流 (A)	463.86	
电缆型号规格 mm^2 ZR-YJV-0.6/1KV	4*240+1*120 MR	
用 途	至四层总配电柜	备用
开关柜尺寸 WxDxH宽x深x高(mm)		

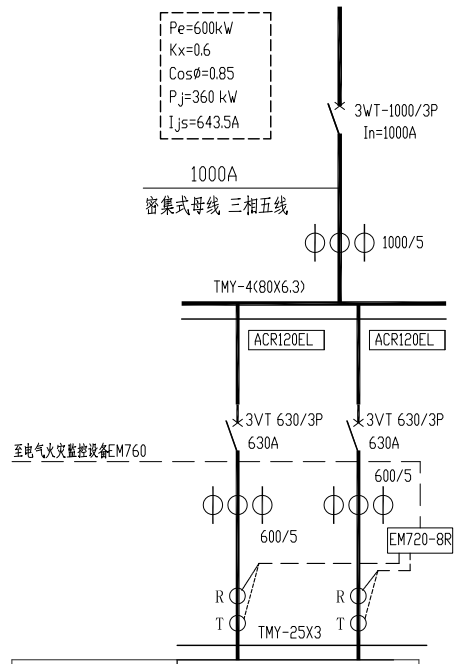

开关柜编号	XZAH4	
开关柜型号	TB	
回路编号	WDAP	
安装容量 (kW)	298	
需要系数	0.85	
计算容量 (kW)	298	
功率因数 (cosø)	0.85	
计算电流 (A)	532.67	
电缆型号规格 mm^2 ZR-YJV-0.6/1KV	2(4*185+1*95) MR	
用 途	至屋顶防水配电箱	备用
开关柜尺寸 WxDxH宽x深x高(mm)		

设计 Designer	绘图 Drawing	校对 Checked	审核 Approved	审定 exam

SPACIOUS SPIRIT
深圳市博大建设集团有限公司
SHENZHEN BODA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

建设单位 Constructor	南方科技大学
工程名称 Project Name	创园6栋材料系办公室和实验室室内改造装饰工程

备注 Note
所有尺寸以图纸标示为准,严禁在图纸上度量尺寸.如有任何疑问,请与设计师联系.

图名 Name of Drawing
电气系统图（一）

日期 Date	2017.10	设计阶段 Stage of the Design	电施	
比例 Scale	见图	工程编号 Project No.		
专业 Profession	电气	图号 Drawing No.	DS-02	张号 Page